

BILAN ANNUEL
sur le système d'assainissement
de l'agglomération de CATTENOM
Année 2024

- A -

Informations générales

A.1 – Identification et description succincte

Agglomération d'assainissement				
Nom :	CATTENOM	Code Sandre :	025712401448	
Taille en EH (= CBPO) :	4000 EH			
Système de collecte				
Nom :	CATTENOM	Code Sandre :	025712401448	
Type(s) de réseau :	Unitaire (85%) et Séparatif (15%)			
Industries raccordées :	☐ Oui ☒ Non			
Exploitant :	Communauté de Communes de CATTENOM et Environs (CCCE)			
Personne à contacter :	SERAFIN Marc 03.82.82.05.60 mserafin@cc-ce.com			
Système de traitement des eaux usées				
Nom :	CATTENOM-Sentzich	Code Sandre :	025712401448	
Lieu d'implantation :	Cattenom, Route de Gavisse RD64/RD1			
Date de mise en eau :	Mars 2003			
Maître d'ouvrage :	CCCE			
Capacité nominale :	Organique DBO5 kg/jour	Hydraulique m³/jour	Q pointe m³/heure	Equivalent habitants
Temps sec	185	1000	108	4000
Temps pluie	278	2000	108	
Débit de référence :	Pas de débit de référence dans l'arrêté préfectoral			
Filières EAU :	Boues activées à aération prolongée			
Filières BOUE :	Filtre-presse chaulé			
Exploitant :	CCCE			
Personne à contacter :	SERAFIN Marc 03.82.82.05.60 mserafin@cc-ce.com			
Milieu récepteur				
Nom :	Moselle (en rive gauche)			
Masse d'eau :	Moselle			
Type :	☒ Rejet superficiel			
	☐ Rejet souterrain			
Débit d'étiage :				

A.2 – Etudes générales et documents administratifs relatifs au système de collecte

Communes	Année du dernier schéma directeur d'assainissement	Année de la dernière étude diagnostic	Date du zonage Eaux Usées (EU)	Date du zonage Eaux Pluviales (EP)	Date d'annexion du zonage EU et EP au PLU
Cattenom		1998	2016		
Gavisse		1998	2016		
Berg-sur-Moselle		1998	2016		
Fixem		1998	2016		

- B -

BILAN ANNUEL

sur le système de collecte

B.1 – Les raccordements**B.1.1 – Les raccordements domestiques :**

Commune (ou partie de commune comprise dans la zone de collecte)	Code INSEE	Population totale de la zone collectée	Population raccordable de la zone collectée	Nombre total de branchements	Population raccordée	Taux de raccordement potentiel
CATTENOM	124	2731	2626			96,2 %
GAVISSE	245	575	508			88,3 %
BERG-SUR-MOSELLE	062	444	339			76,3 %
FIXEM	214	431	399			92,6 %
Total		4181	3872			95 %

A ce jour, 127 habitations sont recensées en ANC (46 à Berg/Moselle, 38 à Cattenom, 13 à Fixem et 27 à Gavisse)

Toutes les habitations raccordables à la STEP sont théoriquement branchées

B.1.2 – Les raccordements non domestiques : liste des établissements.

Nom de l'établissement	Commune	Activités	Modalité de raccordement (1)	Concentration, charges et volumes autorisés (DCO et autres paramètres représentatifs de l'activité)	Autosurveillance des rejets	Date de signature et durée de validité
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	
			☐ néant ☐ auto. ☐ conv.		☐ oui ☐ non	

- (1) « ☐ néant » : Aucune autorisation n'a été accordée.
« ☐ auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maître d'ouvrage.
« ☐ conv » : Convention de déversement signée.

B.2 – Les travaux réalisés sur le système de collecte

Aucun travaux en 2024

B.3 – Le contrôle et la surveillance du système de collecte

- Contrôle des raccordements à la fluorescéine ou ITV si nécessaire. Astreinte 24/7.
- Surveillance de l'état des réseaux : inspection visuelle (passage hebdomadaire sur tous les DO), curage et inspection télévisée si besoin. Astreinte 24/7.

B.4 – L'entretien du système de collecte

B.4.1 – Récapitulatif des opérations d'entretien :

Visite hebdomadaire de tous les Postes de Refoulement (avec entretien des dégrilleurs) et Déversoir d'orage. 2 campagnes de curage général par an sur ces équipements.

La CCCE cure environs 21 km de réseau par an sur l'ensemble de son territoire en fonction des besoins et des zones plus sensibles du réseau.

B.4.2 – Quantités et destinations des sous-produits évacués au cours de l'année :

Sous-produits évacués	Quantité brute en masse ou volume (préciser l'unité)	Destination(s) <i>En cas de destinations multiples, indiquer la répartition entre les destinations.</i>
Refus de dégrillage		CSDU
Sables		CSDU
Huiles / Graisses		SIAOA
Matières de curage		

B.5-6 – Bilan et synthèses des déversements au milieu par le système de collecte

Sans objet

B.7 – Conclusion du bilan annuel sur le système de collecte



Le système de collecte est constitué de beaucoup de poste de refoulement : 12 PR.

La vérification et l'entretien hebdomadaire des ouvrages (DO et PR) du réseau nous assurent un fonctionnement relativement sécuritaire. Tous les postes de refoulement sont télégérés.

- C -


BILAN ANNUEL

sur le système de traitement

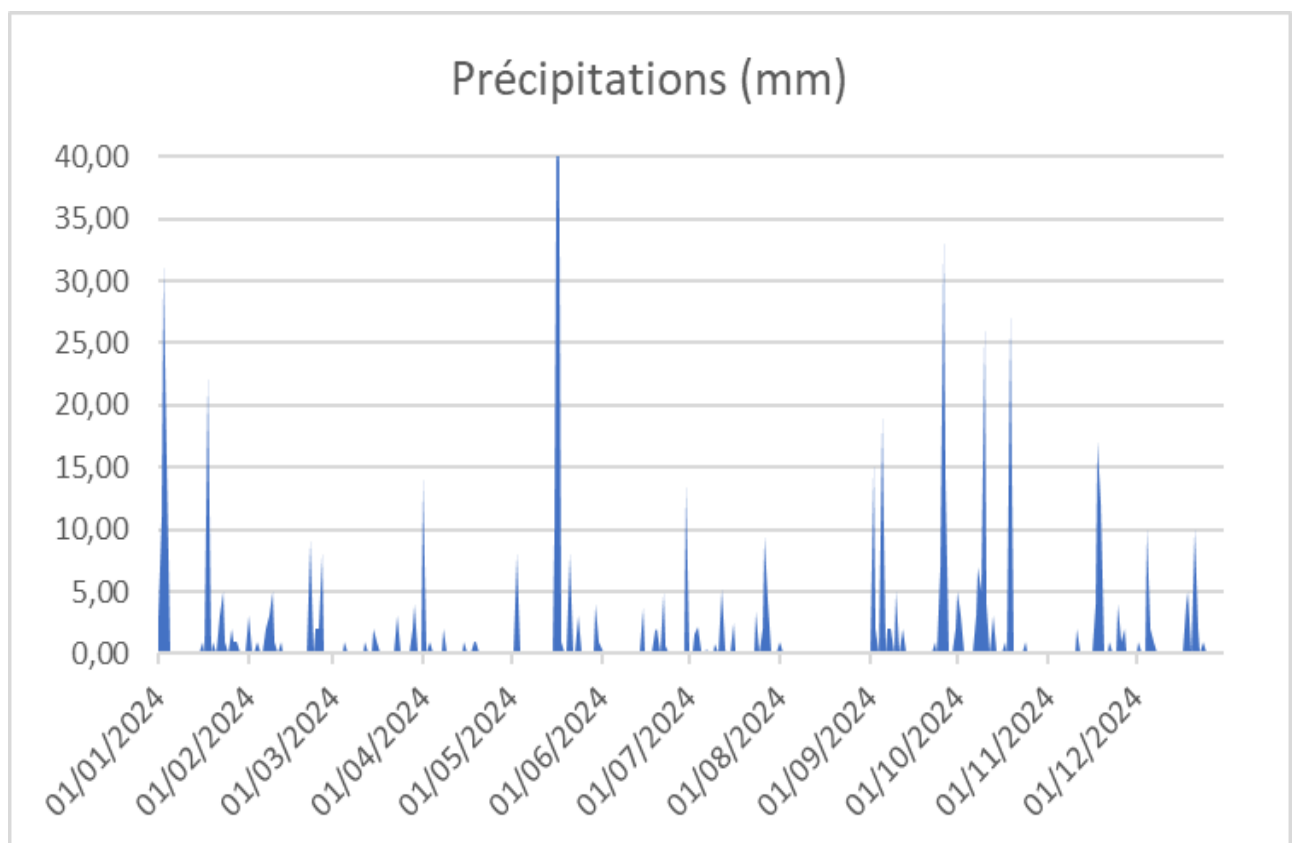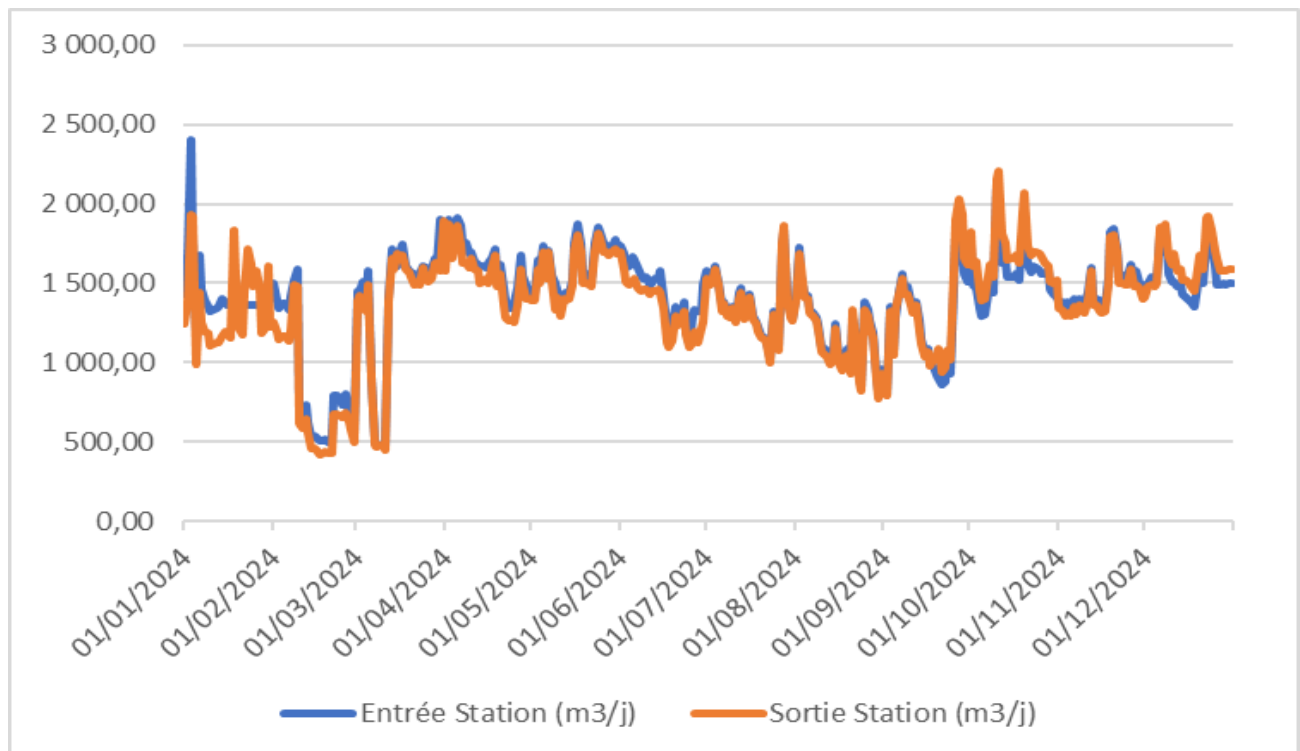C.1 – Bilan sur les volumes d'eau**C.1.1 et C1.2 – Volumes entrants et sortants dans le système de traitement en 2024**

	Débit entrée Step (m3/j)	Débit sortie Step (m3/j)
Janvier	45 801,00	43 265,00
Février	23 910,00	20 886,00
Mars	43 149,00	41 921,00
Avril	48 640,00	46 152,00
Mai	50 198,80	48 658,00
Juin	43 197,60	40 401,00
Juillet	42 116,30	41 587,00
Aout	36 402,20	35 661,00
Septembre	37 352,00	38 413,00
Octobre	48 747,20	52 183,00
Novembre	44 523,50	43 070,60
Décembre	47 895,90	50 291,00
TOTAL	511 933,50	502 488,60


C.1.3 – Evolutions des volumes annuels entrants entre 2016 et 2024 (en m³)

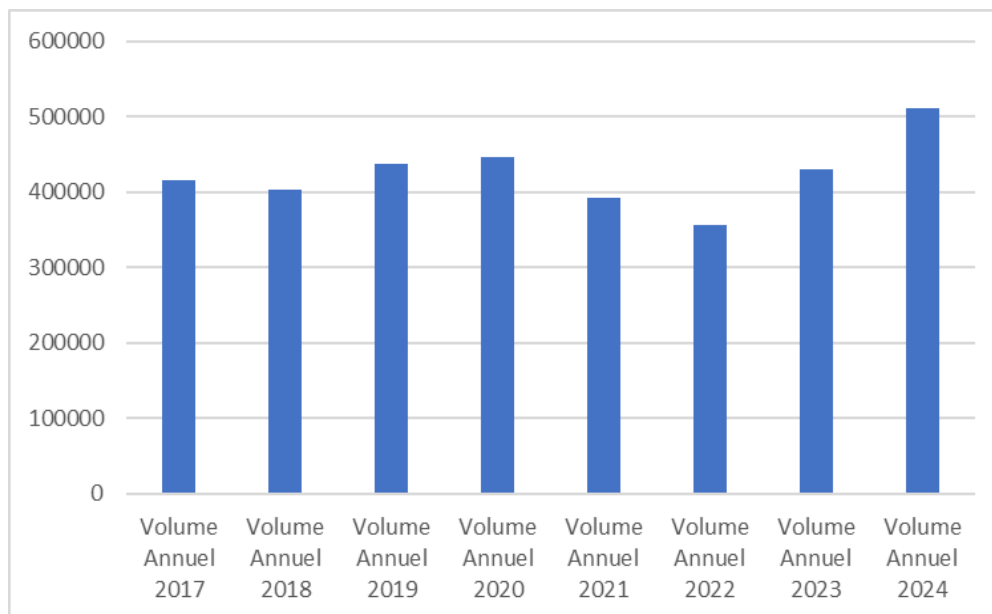


Volume Annuel 2016	503016
Volume Annuel 2017	416361
Volume Annuel 2018	404171
Volume Annuel 2019	437418
Volume Annuel 2020	447328
Volume Annuel 2021	392507
Volume Annuel 2022	356870
Volume Annuel 2023	429932
Volume Annuel 2024	511933

C.2 – Bilan sur la pollution traitée et rejetée


C.2.1 – La pollution entrante dans le système de traitement :

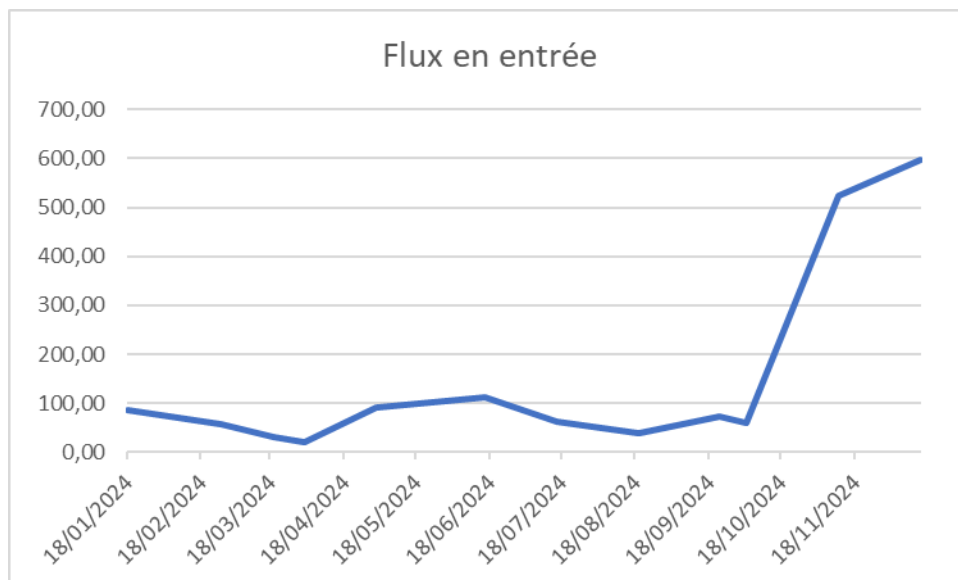


Flux en entrée de Station en DBO5 (kg/j)

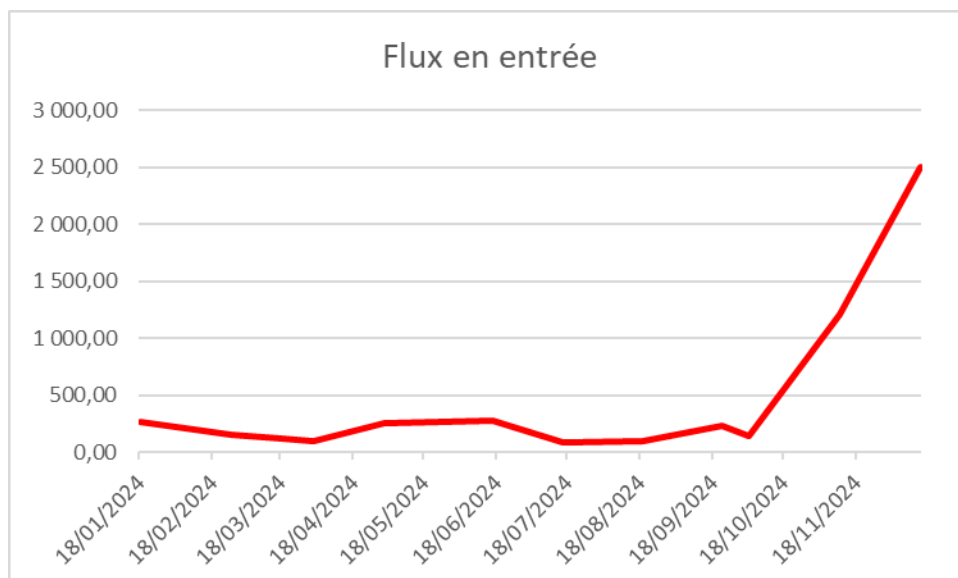

Flux en entrée de Station en DCO (kg/j)

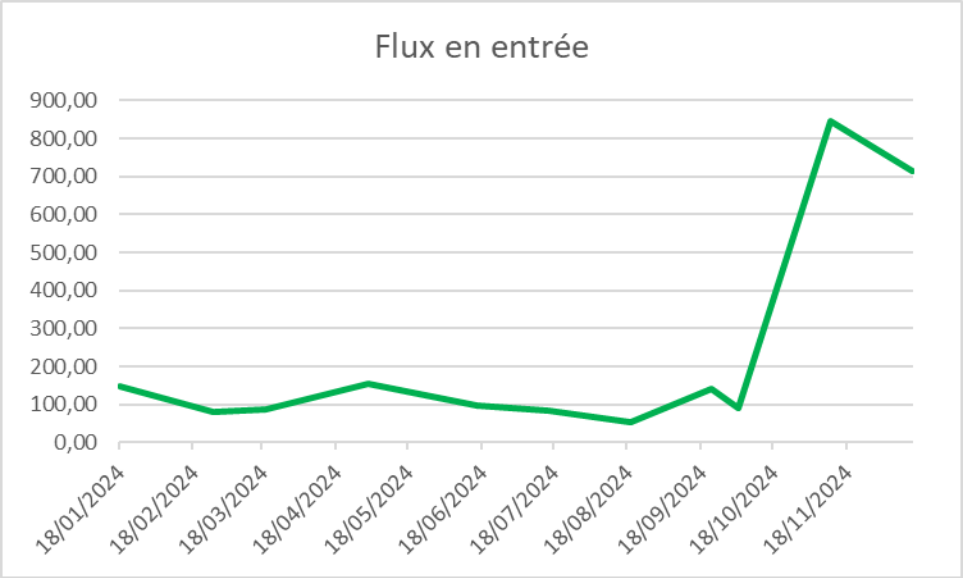

Flux en entrée de Station en MES (kg/j)

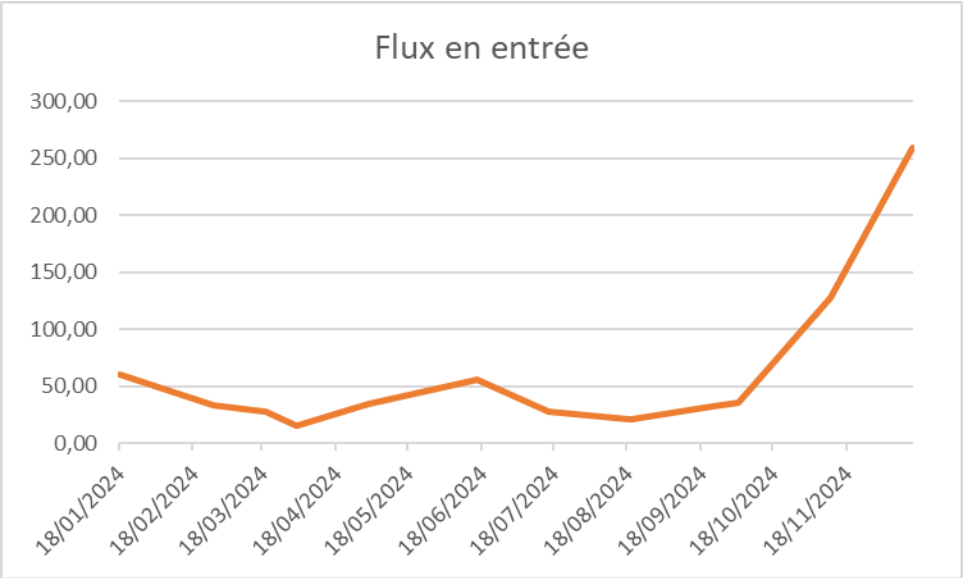


Flux en entrée de Station en NGL (kg/j)

Flux en entrée


Date	DBO	DCO	MES	NGL
18/01/2024	86,38	263,94	146,37	60,61
26/02/2024	57,00	160,77	80,39	33,62
19/03/2024	32,02	123,01	85,94	28,22
01/04/2024	20,54	96,38	91,64	15,58
01/05/2024	91,35	252,97	154,59	34,52
16/06/2024	111,81	283,06	96,24	56,07
16/07/2024	63,08	93,19	83,15	27,91
19/08/2024	39,13	98,91	52,17	21,27
22/09/2024	73,13	237,90	140,98	32,61
03/10/2024	60,14	145,22	90,95	36,16
11/11/2024	522,81	1 206,49	844,54	128,01
15/12/2024	598,26	2 508,84	714,06	259,18

Tableau récapitulatif des flux en entrée de STEP 2024 (kg/j)


C.2.2 – La pollution sortante du système de traitement :

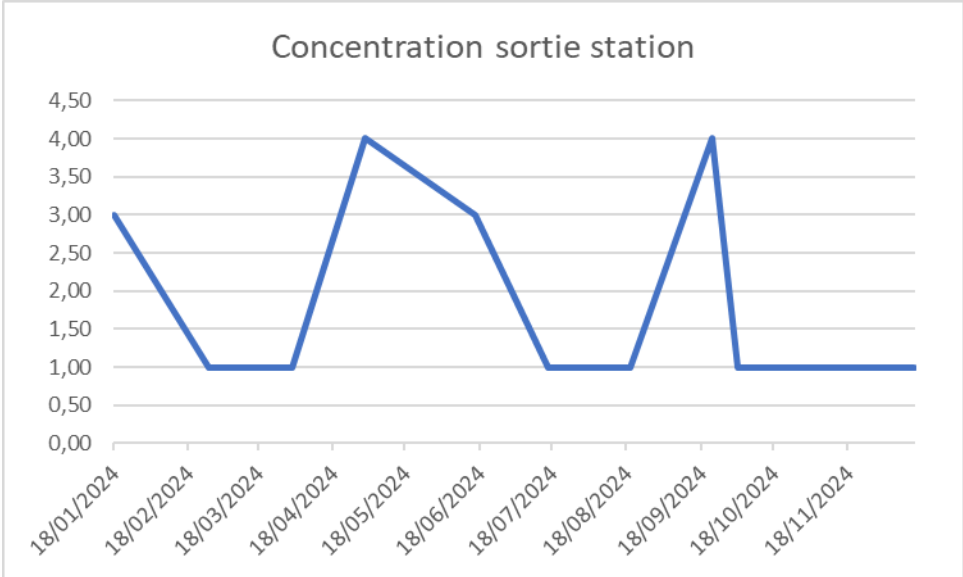


Concentration en sortie de Station en DBO5 (mg/l)

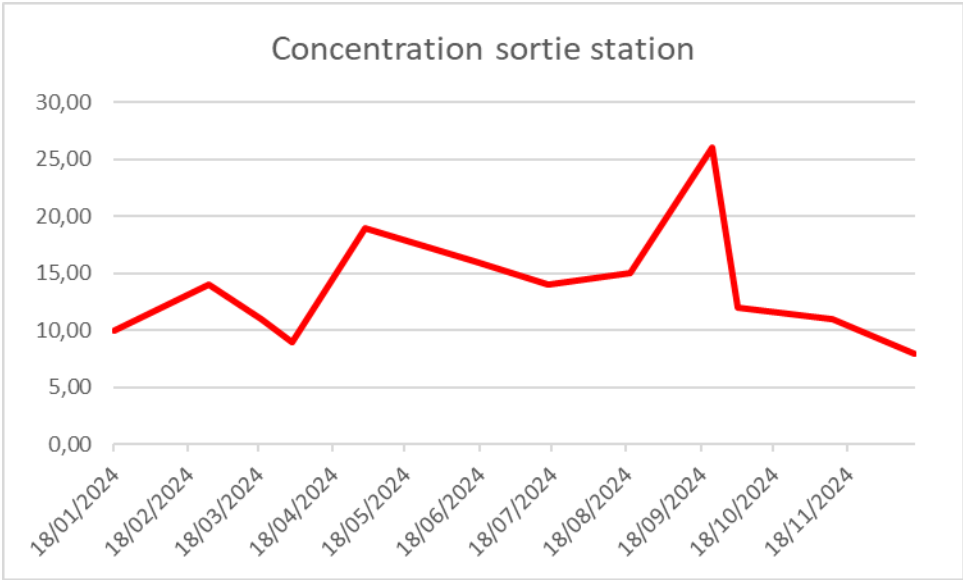

Concentration en sortie de Station en DCO (mg/l)

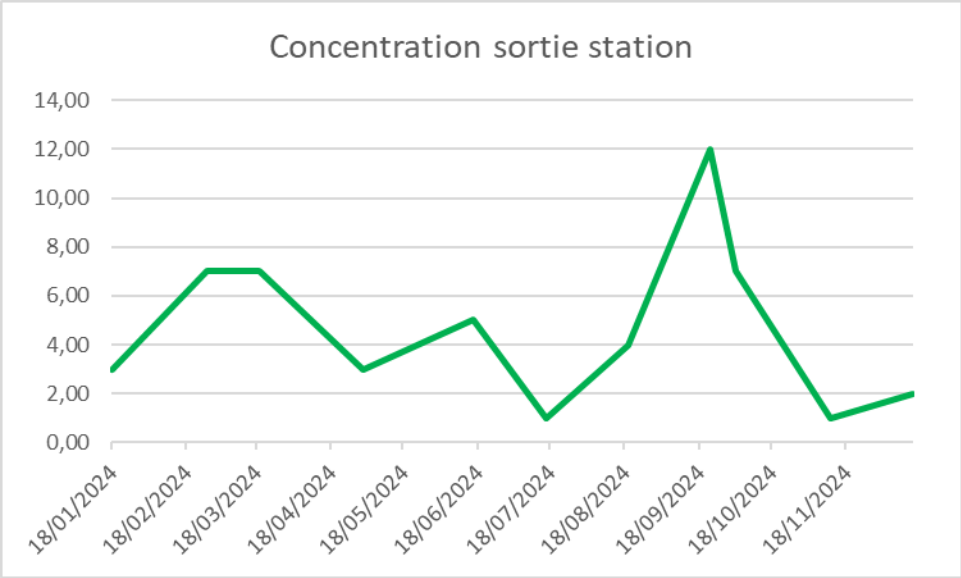

Concentration en sortie de Station en MES (mg/l)

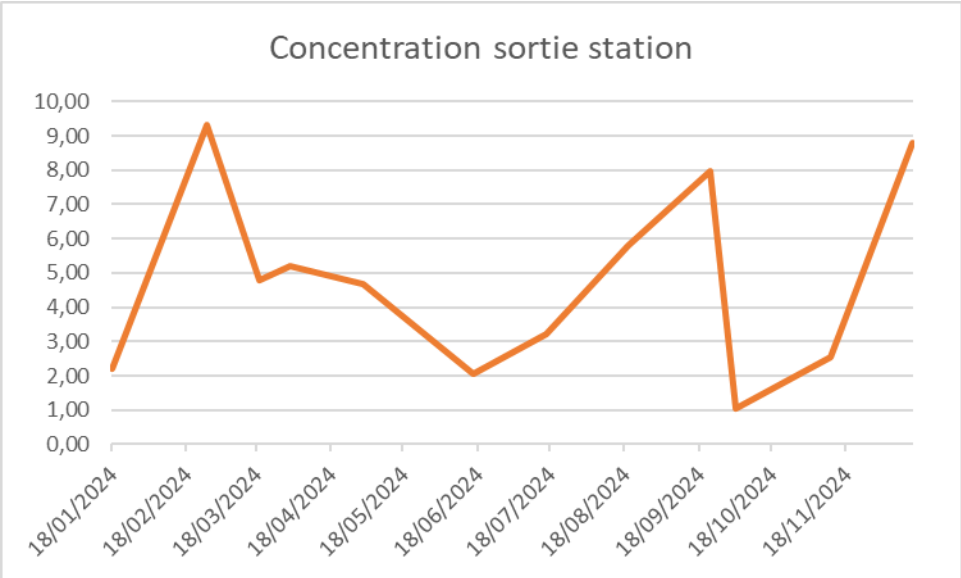


Concentration en sortie de Station en NGL (mg/l)


Date	DBO	DCO	MES	NGL
18/01/2024	3,00	10,00	3,00	2,21
26/02/2024	1,00	14,00	7,00	9,32
19/03/2024	1,00	11,00	7,00	4,81
01/04/2024	1,00	9,00	1,00	5,21
01/05/2024	4,00	19,00	3,00	4,66
16/06/2024	3,00	16,00	5,00	2,07
16/07/2024	1,00	14,00	1,00	3,22
19/08/2024	1,00	15,00	4,00	5,80
22/09/2024	4,00	26,00	12,00	7,98
03/10/2024	1,00	12,00	7,00	1,05
11/11/2024	1,00	11,00	1,00	2,53
15/12/2024	1,00	8,00	2,00	8,78

Tableau récapitulatif des concentrations en sortie de STEP 2024 (en mg/l)


C.2.3 – Le calcul des rendements :

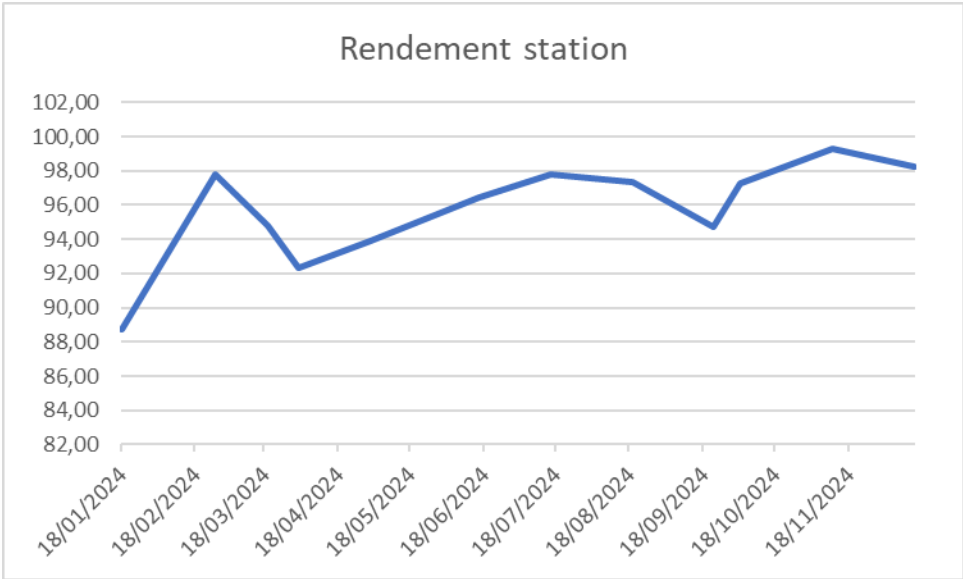


Rendement Station en DBO (en %)

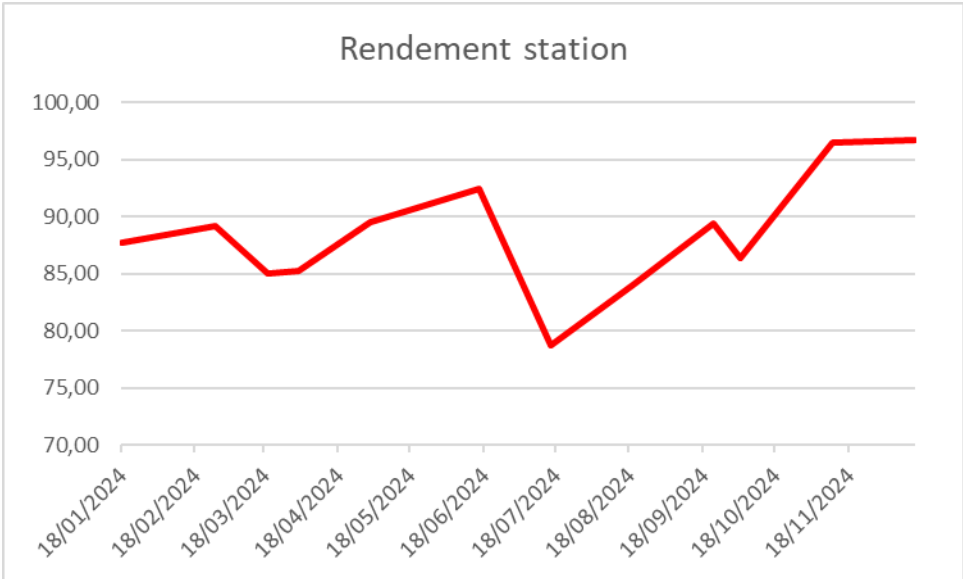

Rendement Station en DCO (en %)

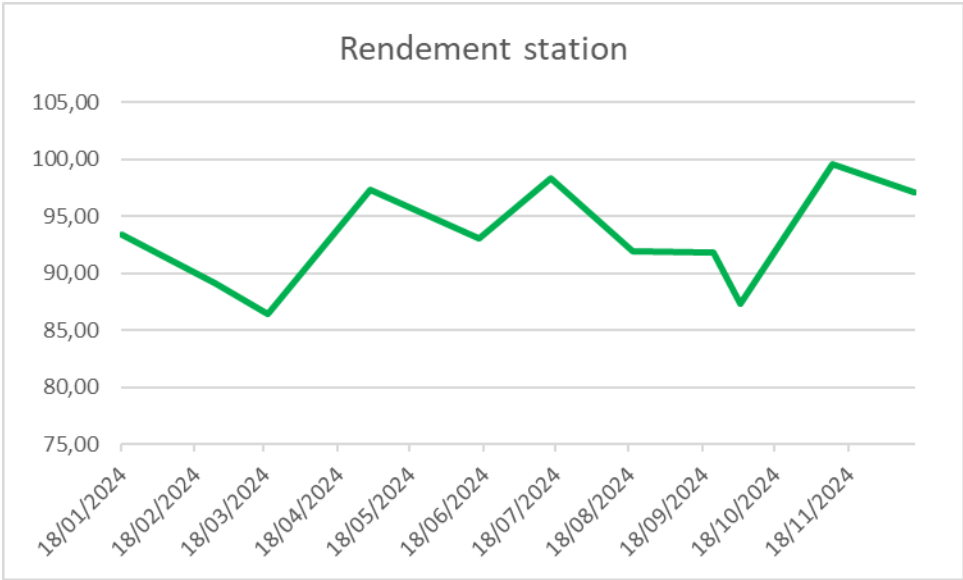

Rendement Station en MES (en %)

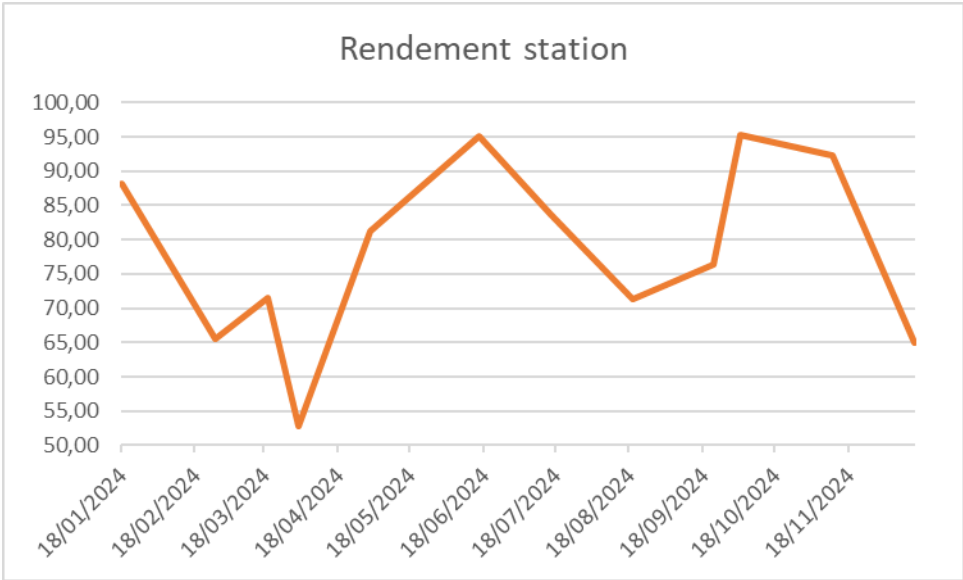


Rendement Station en NGL (en %)

Date	DBO	DCO	MES	NGL
18/01/2024	88,76	87,74	93,37	88,22
26/02/2024	97,82	89,18	89,18	65,56
19/03/2024	94,79	85,07	86,40	71,58
01/04/2024	92,30	85,24	98,27	52,84
01/05/2024	93,92	89,57	97,30	81,25
16/06/2024	96,41	92,44	93,05	95,06
16/07/2024	97,76	78,75	98,30	83,69
19/08/2024	97,31	84,06	91,94	71,34
22/09/2024	94,72	89,45	91,79	76,39
03/10/2024	97,27	86,43	87,36	95,22
11/11/2024	99,26	96,48	99,54	92,36
15/12/2024	98,27	96,70	97,10	64,98

Tableau récapitulatif des rendements 2024 (en %)

C.2.4 – Evolution de la charge moyenne entrante par jour en DBO5 entre 2016 et 2024

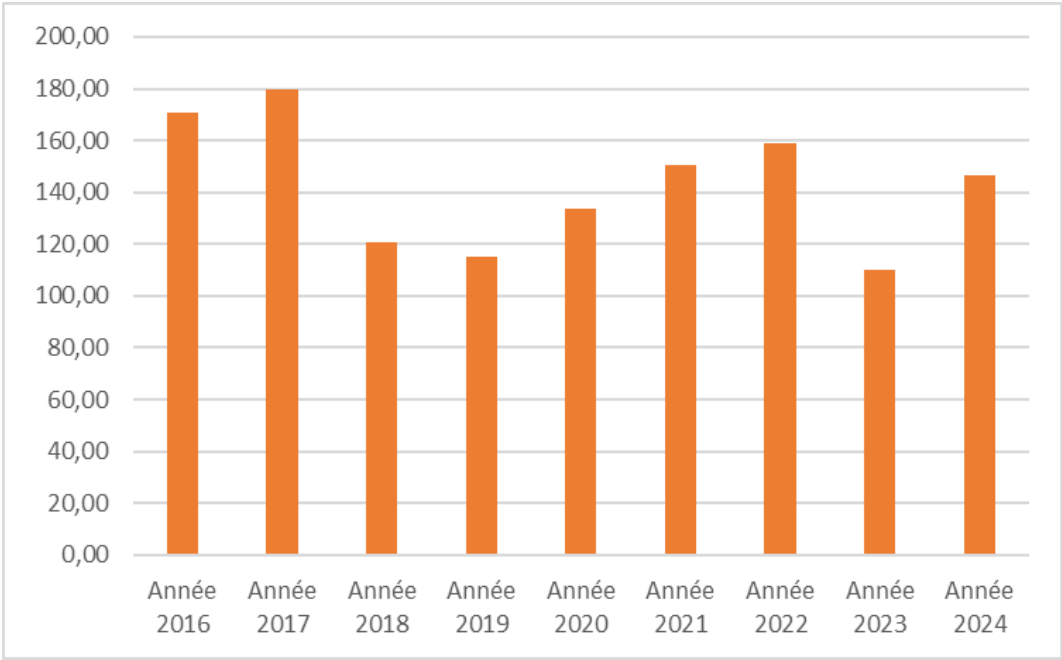

Année 2016	170,47
Année 2017	179,77
Année 2018	120,76
Année 2019	115,26
Année 2020	133,68
Année 2021	150,38
Année 2022	159,09
Année 2023	110,03
Année 2024	146,30

Charge moyenne hebdomadaire entrante de DBO5 (en Kg/j)


C.3 – Bilan sur les boues, les autres sous-produits et les apports extérieurs

C.3.1 – Les boues :

- Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de l'année :

Boues		Quantité annuelle brute	Quantité annuelle de matière sèche (tonnes de MS)
Boues produites (point A6)		238 T	71,5 T MS
Boues apportées (point S5)	Origine		
	Total		
Boues évacuées (points S6 et S17)			71,5 T MS

STEP Cattenom	
	Boues produites (en KG MS)
Janvier	2560
Février	10240
Mars	4160
Avril	7520
Mai	7040
Juin	5540
Juillet	8640
Août	6560
Septembre	6240
Octobre	5120
Novembre	4000
Décembre	3840
TOTAL	71460

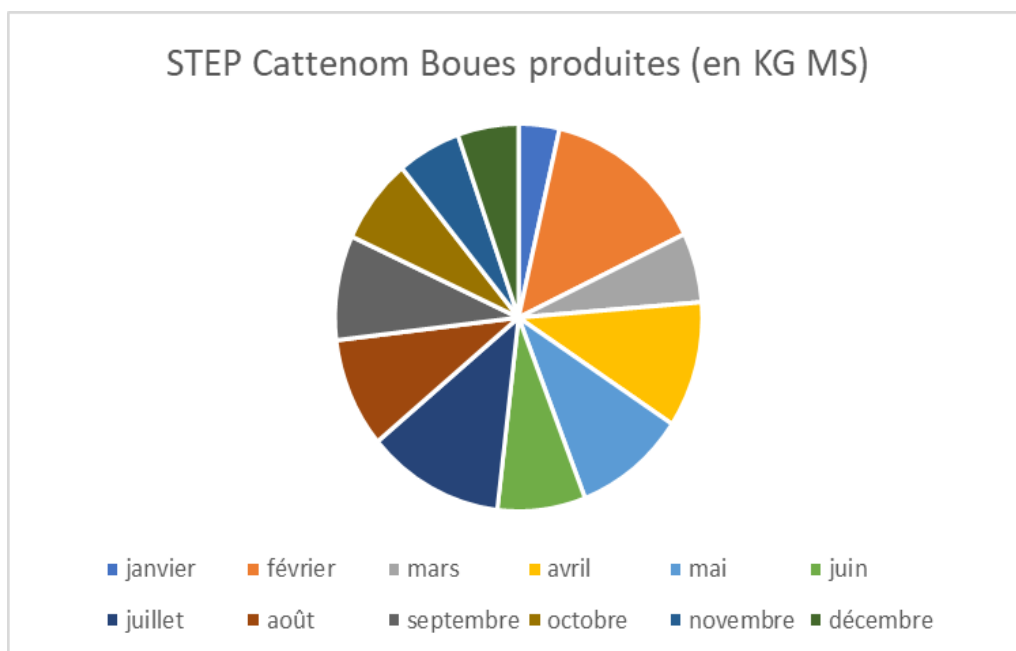

• Destinations des boues évacuées au cours de l'année, en tonnes de matière sèche :

Destinations (liste SANDRE)	Destination initiale		Observations
	Tonnes	% MS totale	
Épandage agricole	259 T	~33 %	
Usine d'incinération			
Décharge			
Valorisation industrielle			
Compostage « produit »			
Compostage « Déchet »			
Station d'épuration			
Transit			
Centre de séchage (hors STEP)			
Unité de traitement de sous- produits (hors STEP)			
Unité de méthanisation			

C.3.2 – Les autres sous-produits :

• Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l'année :

Sous-produits évacués	Quantité annuelle brute en masse ou volume	Destination(s) (Parmi la liste Sandre du tableau des boues) <i>En cas de destinations multiples, indiquer la répartition entre les destinations.</i>
Refus de dégrillage (S11)	~2,2 T	CSDU
Sables (S10)	~1,1 T	CSDU
Huiles / Graisses (S9)	9,5 m3	Evapur

C.3.3 – Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU :

Sans objet

C.4 – Bilan de la consommation d'énergie et de réactifs

C.4.1 – Quantités d'énergie consommée au cours de l'année :

Energie	Consommation (en kWh)
Electricité	185 663 KW/H

C.4.2 – Quantités de réactifs consommés au cours de l'année :

Réactifs utilisés (en masse de matière commerciale ; préciser l'unité)	File(s) eau (point S14)	File(s) boue (point S15)
Chlorure ferrique		15,8 T
Polymères		350 KG
Chaux		23 T

C.4.3 – Eau potable consommée au cours de l'année :

Eau potable consommée (en m3)	100 m3
-------------------------------	--------

C.5 – Les faits marquants sur le système de traitement, y compris les faits relatifs à l’autosurveillance

C.5.1 – Liste des faits marquants sur le système de traitement :

N°	Date de début	Date de fin	Durée (jours)	Situation inhabituelle (oui/non)	Type et description de l’évènement (arrêt programmé, opération de maintenance, incident ...)	Impact sur le milieu et actions entreprises pour en limiter l’importance	S’il s’agit d’un incident, actions entreprises pour éviter de nouveaux incidents
	Février			Oui	Aéroflot et compresseur airlift HS	Aucun impact sur le milieu	Remplacement
	Mars			Oui	Remplacement de la pompe du bassin d’orage (N°1)	Aucun impact sur le milieu – équipement en secours	Remplacement

C.6 – Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité

Date	DBO EE (en mg O2/l)	N DBO (en %)	DCO EE (en mg O2/l)	N DCO (en %)	MES EE (en mg/l)	N MES (en %)	NGL EE (en mg N/l)	N NGL (en %)	Q moyen (en m3)
18/01/2024	3,00	88,76	10,00	87,74	3,00	93,37	2,21	88,22	1 833,00
26/02/2024	1,00	97,82	14,00	89,18	7,00	89,18	9,32	65,56	681,00
19/03/2024	1,00	94,79	11,00	85,07	7,00	86,40	4,81	71,58	1 567,00
01/04/2024	1,00	92,30	9,00	85,24	1,00	98,27	5,21	52,84	1 580,00
01/05/2024	4,00	93,92	19,00	89,57	3,00	97,30	4,66	81,25	1 389,00
16/06/2024	3,00	96,41	16,00	92,44	5,00	93,05	2,07	95,06	1 338,00
16/07/2024	1,00	97,76	14,00	78,75	1,00	98,30	3,22	83,69	1 412,00
19/08/2024	1,00	97,31	15,00	84,06	4,00	91,94	5,80	71,34	1 051,00
22/09/2024	4,00	94,72	26,00	89,45	12,00	91,79	7,98	76,39	965,00
03/10/2024	1,00	97,27	12,00	86,43	7,00	87,36	1,05	95,22	1 642,00
11/11/2024	1,00	99,26	11,00	96,48	1,00	99,54	2,53	92,36	1 387,00
15/12/2024	1,00	98,27	8,00	96,70	2,00	97,10	8,78	64,98	1 516,00
							4,80	78,21	
Valeurs limites	25,00	90,00	100,00	75,00	30,00	90,00	20,00	40,00	

Moyenne annuelle

Tableau récapitulatif des résultats d'analyses de la STEP de Cattenom pour l'année 2024 (en concentration et rendement)

		MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
Débit journalier de référence (m3/j)		Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie	Concentration sortie	Concentration sortie	Concentration sortie	Rendement (%)	Concentration sortie
Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)																
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)	12		12		12				12						
	Nombre de mesures réalisées	12		12		12				12						
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées	93,63	4,42	88,43	13,75	95,72	1,83			78,21	4,80					
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	12		12		12				12						
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation	93,63	4,42	88,43	13,75	95,72	1,83			78,21	4,80					
	Valeur réductrice (1)		85		250		50									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur réductrice	0		0		0				0						
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière	90	30	75	100	90	25									
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)	2		2		1										
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)	0		0		0				0						
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle									40	20					
Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		0		0		0		0		0						
Conformité globale selon l'exploitant (O/N) :		OUI														

Remarque :

- Sur la STEP de Cattenom, nous n'avons pas de débit de référence dans l'arrêté.
- En Temps Sec, (TS<1000m3/j), les exigences ci-dessus sont à respecter en concentration et rendement.
- En Temps de Pluie, (1000<TP<2018m3/j), les exigences se limitent à un seul critère : rendement ou concentration
- Si Q>2018m3/j, fonctionnement en mode dégradé (cf. valeurs réductrices)

CONCLUSION

Toutes les analyses effectuées durant l'année 2024 sur la STEP de Cattenom sont conformes à l'arrêté, que ce soit en concentration et en rendement.

La conformité globale est bonne avec des rendements épuratoires très satisfaisant.

C.7 – Synthèse du suivi métrologique du dispositif d'autosurveillance

Récapitulatif des opérations de maintenance et de vérification réalisées sur le dispositif d'autosurveillance :

LISTE DES APPAREILS DE MESURE UTILISES POUR L'AUTOSURVEILLANCE

Type s	Matériel	Marque / description
Débitmètre		
Entrée EB	Débitmètres électromagnétiques	Endress-Hausser Promag W400
Sortie ET	Déversoir rectangulaire norme ISO 1438	Endress hausser /FMU 90
Restitution BC	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
Restitution BC	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
Recirculation	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
Recirculation	Débitmètre électromagnétique	Endress hausser/promag 50
pluviométrie	Pluviomètre transducteur à impuls	Précis mécanique/mouvement 3029
	Transmetteur d'oxygène dissous	Endress hausser/LIQUISYS COM 2

LISTE DES APPAREILS DE CONTROLE UTILISES POUR L'AUTOSURVEILLANCE

Sur la station : Entrée et Sortie.

Type d'analyses	Matériel	Marque / description
Préleveurs D'échantillons	Réfrigérés et thermostatés automatiques	HACH LANGE BULHER 3010
	4 X 12 litres en entrée et 4 X 12 litres en sortie	
Mesure/oxy	Cellule de mesure pour oxygène	Endress hausser/COS 4
	Capteur ampérométrique à membrane	
	4/20Ma	
	Transmetteur de pH et redox	Endress hausser/LIQUISYS CPM 253
Mesure/ redox	Sonde à immersion	Endress hausser/CPK7
	4/20mA	
Mesure niveau Bassin d'orage	Sonde avec cellule céramique/hydrostatique waterpilot	Endress hausser/FMX 165

Nous vérifions mensuellement le suivi métrologique concernant l'ensemble des ouvrages, instruments et appareils du dispositif d'autosurveillance listé ci-dessus. Nous réalisons l'ensemble des opérations permettant d'assurer la fiabilité des données générées par le dispositif d'autosurveillance :

Entretien, vérification et étalonnage des dispositifs de mesures de débit,

Entretien et maintenance des préleveurs et vérification des critères de représentativité de l'échantillonnage,

Pour les analyses réalisées en externe, nous confions nos échantillons au laboratoire Aspect Environnement.

C.8 – Conclusion du bilan annuel sur le système de traitement

La conformité globale du système de traitement pour l'année 2024 est bonne.

Les rendements épuratoires et les concentrations de sortie sont conformes malgré une année extrêmement pluvieuse avec des effluents parfois très dilués.

Nous avons traité en 2024 environs 20% d'eau brute en plus par rapport à 2023 et 40% par rapport à 2022.

Nous n'avons eu aucun dysfonctionnement majeur sur la station en 2024.